PROFATEC

Prédio E

RMN

CEBIOEX

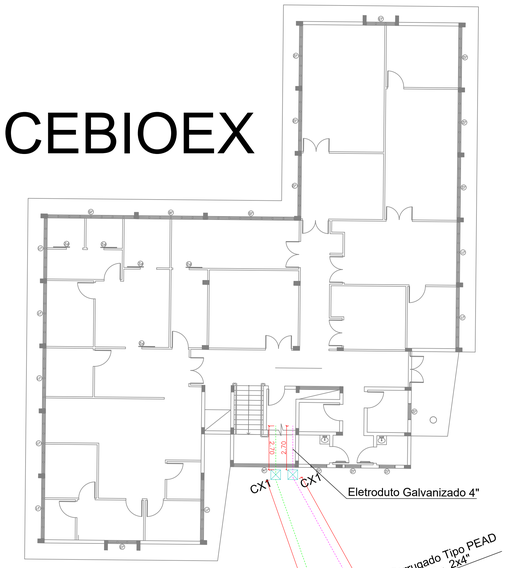

VAI PARA O TRANSFORMADOR

Caixa existente

Caixa existente

Caixa existente

Caixa existente

Caixa existente

Caixa existente

Caixa existente

Caixa existente

Corrugado Tipo PEAD com guia - 2X4"

Corrugado Tipo PEAD com guia - 2X4"

Corrugado Tipo PEAD com guia - 2X4"

Corrugado Tipo PEAD com guia - 2X4"

Eletroduto Galvanizado 4"

CX1

CX1'

CX2

0.72

2.70

20.81

2.64

12.37

24.72

3.60

23.08

16.82

13.66

1.96

Legenda de condutos

.....	Elétrica
.....	Lógica

DETALHES CAIXA ZC E ELETRODUTOS

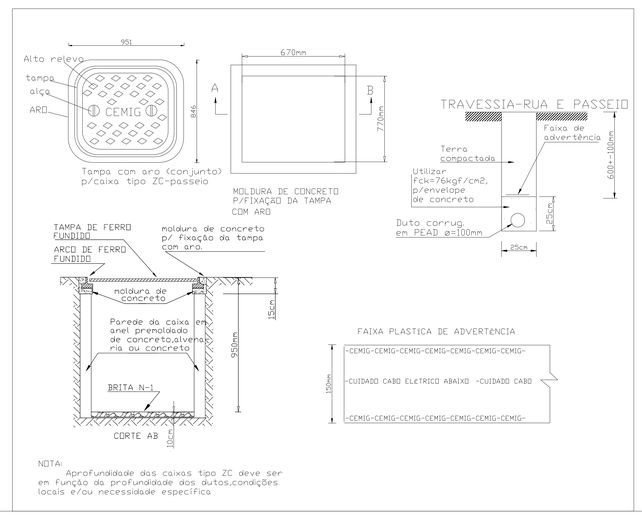

NOTA:
Aprofundidade das caixas tipo ZC deve ser em função da profundidade dos dutos,condições locais e/ou necessidade específica

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
CPO/PROPLAN
PROJETO ELÉTRICO E LÓGICA
PRÉDIO "CEBIOEX"
UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA – ALFENAS

ENDEREÇO: Av: Jovino Fernandes Sales, 2600
Bairro: Santa Clara– Alfenas– MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL–MG
CNPJ: 17.879.859/0001–15

CATEGORIA DE USO:

CREA:

Prefeitura:

INSS:

Proprietário:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL–MG
CNPJ: 17.879.859/0001–15

Responsável Técnico:
CHARLES GUIMARÃES LOPES
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA 159.589/D

Conteúdo:
ENTRADA DE ENERGIA
PLANTA BAIXA

PRANCHA 1/1 | ESCALAS INDICADA | DATA: FEV/21