Detalhe 1

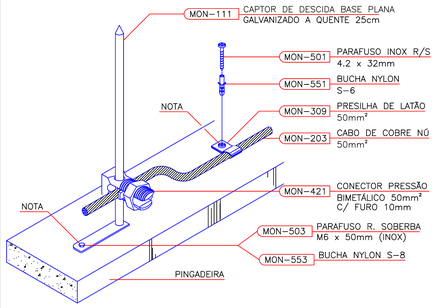

NOTA: USAR POLIURETANO MON-901 NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES

CAPTOR DE DESCIDA 25cm E CABO COBRE FIXADOS EM ALVENARIA

Detalhe 2

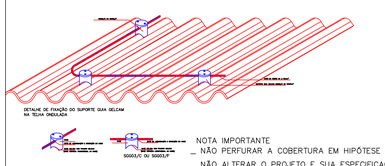

NOTA IMPORTANTE

_ NÃO PERFURAR A COBERTURA EM HIPÓTESE ALGUMA

_ NÃO ALTERAR O PROJETO E SUA ESPECIFICAÇÃO

_ APÓS A MONTAGEM REALIZAR AS MEDIÇÕES DE RESISTÊNCIA ÔHMICA UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE 04 PINOS (YOKOGAWA, NILSON MOD. 400) EQUIPADOS COM FILTRO DE ELIMINAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS.

_ OS APARELHOS DE MEDIÇÃO DEVEM ESTAR COM LAUDO DE AFERIÇÃO FEITO POR EMPRESAS CREDENCIADAS CÓPIAS ORIGINAL

_ DEVERÁ SER ELEBORADO O LAUDO TÉCNICO ASSINADO PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DE ART JUNTO AO CREA.

Detalhe 3

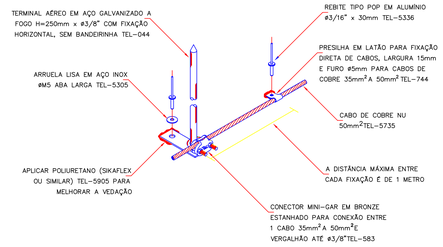

Detalhe 4

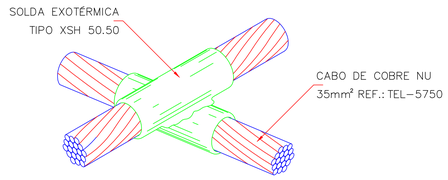

DETALHE DE SOLDA EM CRUZAMENTO DOS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

Detalhe 5

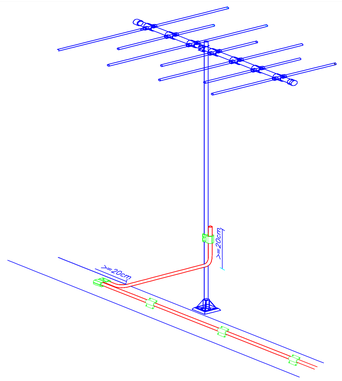

Detalhe 6

Detalhe 7

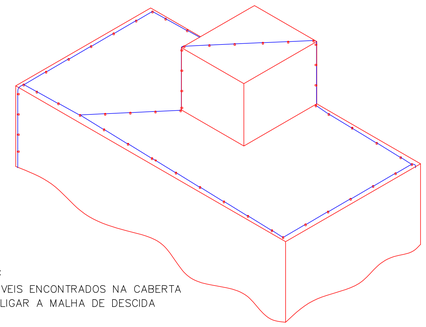

NOTA:

DESNIVEIS ENCONTRADOS NA CABERTA INTERLIGAR A MALHA DE DESCIDA

Detalhe 8

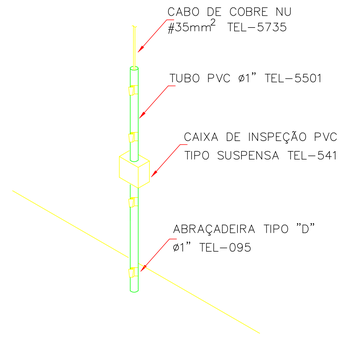

CONEXÃO ENTRE DESCIDA APARENTE

Detalhe 9

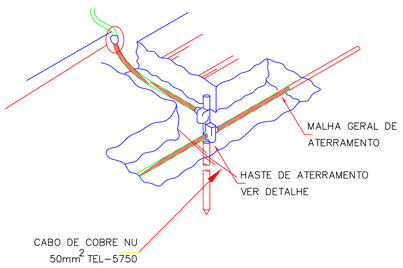

Detalhe 10

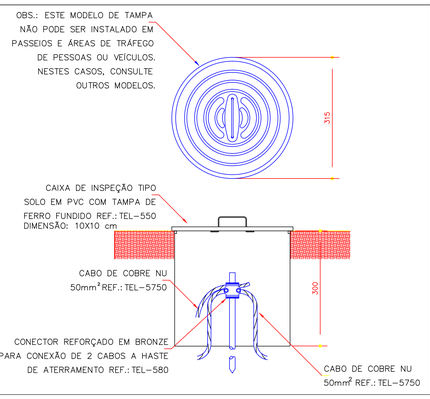

Detalhe 11

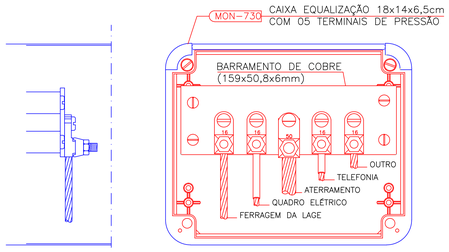

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

NOTA: Utilização interna ou externa podendo embutir ou sobrepor.

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS 18x14cm EM PVC

Detalhe 12

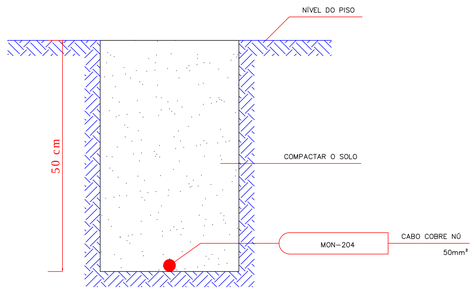

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
01	REVISÃO	26/10/2016	AISLA	ANTONIO	
00	EMISSÃO INICIAL	07/03/2014	JEFFERSON	RODRIGO	REP.

Adas Engenharia & Projetos

Unifal-MG

PROJETO DE SPDA

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS ALFENAS — CNPJ: 17.879.859/0001-15

LOCAL: AVENIDA JOVINO FERNANDES SALES, S/Nº- SANTA CLARA - ALFENAS / MG

REVISÃO: R01 26/10/2016

ÁREAS:

TÉRREO	65,60 m²
1º PAVIMENTO	48,34 m²
TOTAL	113,94 m²

PRANCHA:

PRÉDIO F - DETALHES

PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL - MG
RESPONSAVEL TÉCNICO:	ANTONIO EDUARDO DA SILVA MELO - CREA/PE 053137

PROJETISTA: AISLA RAYANA		DATA CONTRATO: 09/2013	PRANCHA: 03/03
EMAIL: CONTATO@ADASPROJETOS.COM.BR	FONE: (81) 3265-6863	ESCALA: SEM ESCALA	